Chiusure portalucchetto



Chiusure portalucchetto con piastra incernierata e riscontro. Le configurazioni si distinguono per materiale, lunghezza e geometria: confronta la riga con il relativo disegno prima di scegliere i fissaggi.

Materiale

AISI 304 / A2; AISI 316 / A4

Varianti e dimensioni

Tipo	Materiale	L (mm)	W (mm)	H (mm)	d (mm)	s (mm)
1	AISI 316 / A4	75	25,5	20	4,3	8
2	AISI 304 / A2	100	28	19	4,5	8
A	AISI 304 / A2	75	25	19	4,5	8
B	AISI 304 / A2	125	40	19	4,5	8

Tipo	T (mm)	T1 (mm)	C (mm)	W2 (mm)	k (mm)	L1 (mm)
1	4	-	26,3	-	8	-
2	1,5	1,5	32	30	8	21
A	1,5	-	32	30	-	-
B	1,5	1,5	31	29	8,5	-

Tipo	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	W1 (mm)
1	-	-	-	-	-	-
2	54	12	14	20	20	8
A	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-


Tipo	W3 (mm)	B0 (mm)
1	-	5
2	15	-
A	-	-
B	-	-

Le lettere sono uniformate ai disegni Dueemme. La configurazione B corrisponde al tipo A del vecchio catalogo; il tipo A qui riportato è la versione corta da 75 mm. Non sono fornite certificazioni di sicurezza del lucchetto.

https://www.dueemmesidol.it/prodotti/nautica/chiusure-portalucchetto/


Configurazione 1



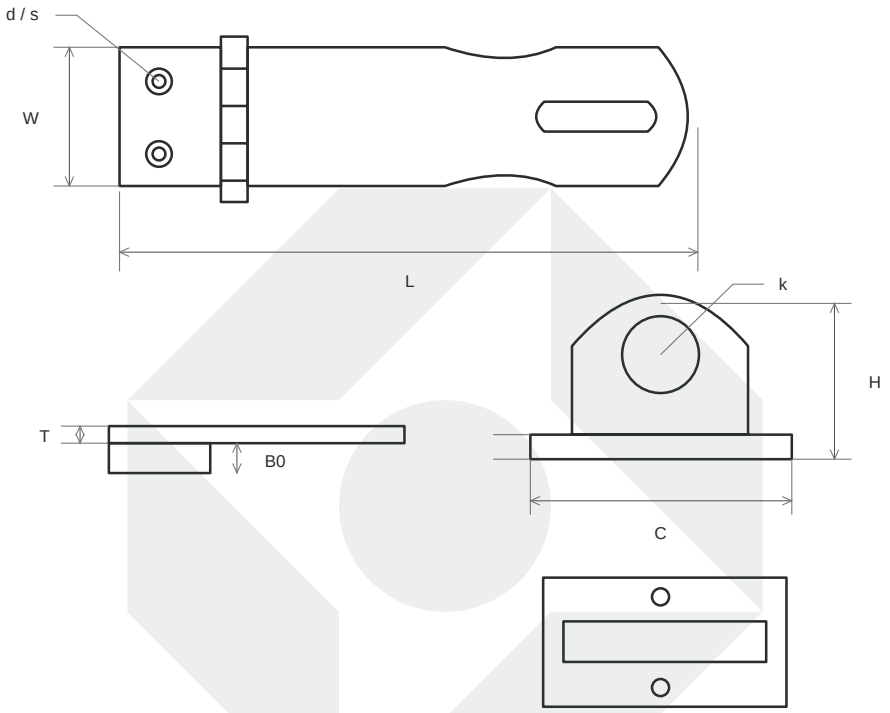

Quote in mm. Schemi illustrativi non in scala. Le dimensioni possono variare tra lotti: verificare il prodotto ricevuto prima di praticare i fori. Il trattino indica una quota non specificata nella fonte, da confermare. L: lunghezza totale; W: larghezza della piastra; H: altezza dell'occhiello montato; d/s: foro e svasatura della piastra; T: spessore della piastra; T1: spessore della base del riscontro; C/W2: lunghezza/larghezza della base del riscontro; k: foro del lucchetto. L1: lunghezza della base incernierata; L2: tratto rettilineo indicato della piastra; L3: distanza dai centri dei fori al riferimento della cerniera; L4: interasse trasversale dei fori della base; L5/W1: lunghezza/larghezza dell'asola; L6: interasse longitudinale dei fori del riscontro. Tipo 1: fonte senza interassi dei fori. B0: spessore della base incernierata, 5 mm.


Configurazione 2

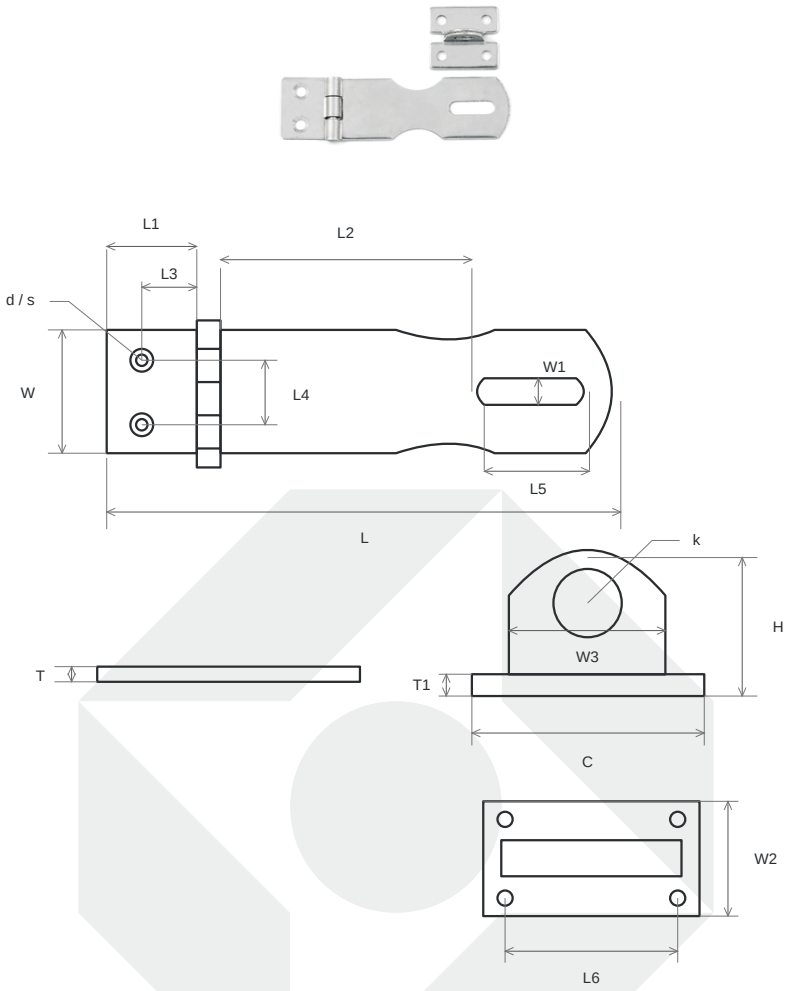

Quote in mm. Schemi illustrativi non in scala. Le dimensioni possono variare tra lotti: verificare il prodotto ricevuto prima di praticare i fori. Il trattino indica una quota non specificata nella fonte, da confermare. L: lunghezza totale; W: larghezza della piastra; H: altezza dell'occhiello montato; d/s: foro e svasatura della piastra; T: spessore della piastra; T1: spessore della base del riscontro; C/W2: lunghezza/larghezza della base del riscontro; k: foro del lucchetto. L1: lunghezza della base incernierata; L2: tratto rettilineo indicato della piastra; L3: distanza dai centri dei fori al riferimento della cerniera; L4: interasse trasversale dei fori della base; L5/W1: lunghezza/larghezza dell'asola; L6: interasse longitudinale dei fori del riscontro. Tipo 2: anche i fori del riscontro sono 4,5 mm, svasatura 8 mm. Tolleranze: L e L1 ±5%; d/s/k +5%/−2%; L2-L6/H/W/W1/W2/C ±5%; T/T1 +0/−0,13 mm. W3: larghezza esterna dell'occhiello, 15 mm (±5%).

Configurazione A




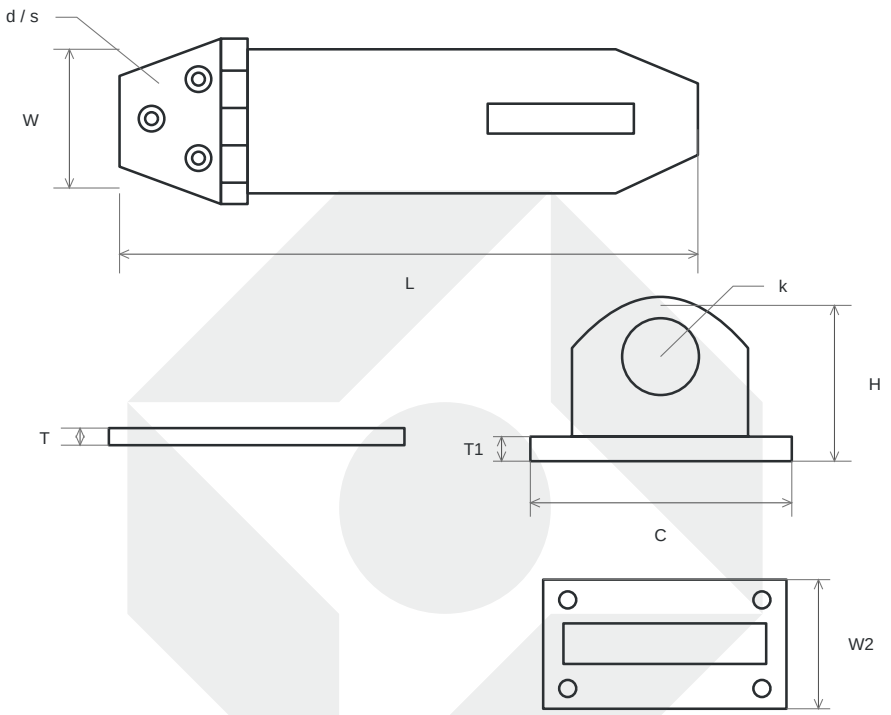

Quote in mm. Schemi illustrativi non in scala. Le dimensioni possono variare tra lotti: verificare il prodotto ricevuto prima di praticare i fori. Il trattino indica una quota non specificata nella fonte, da confermare. L: lunghezza totale; W: larghezza della piastra; H: altezza dell'occhiello montato; d/s: foro e svasatura della piastra; T: spessore della piastra; T1: spessore della base del riscontro; C/W2: lunghezza/larghezza della base del riscontro; k: foro del lucchetto. L1: lunghezza della base incernierata; L2: tratto rettilineo indicato della piastra; L3: distanza dai centri dei fori al riferimento della cerniera; L4: interasse trasversale dei fori della base; L5/W1: lunghezza/larghezza dell'asola; L6: interasse longitudinale dei fori del riscontro. Tipo A: versione corta da 75 mm. Tolleranze: L ±3%; C ±5%; W/W2 ±1 mm; T +0/−0,13 mm; H +1/0 mm; d ±0,5 mm.

Configurazione B



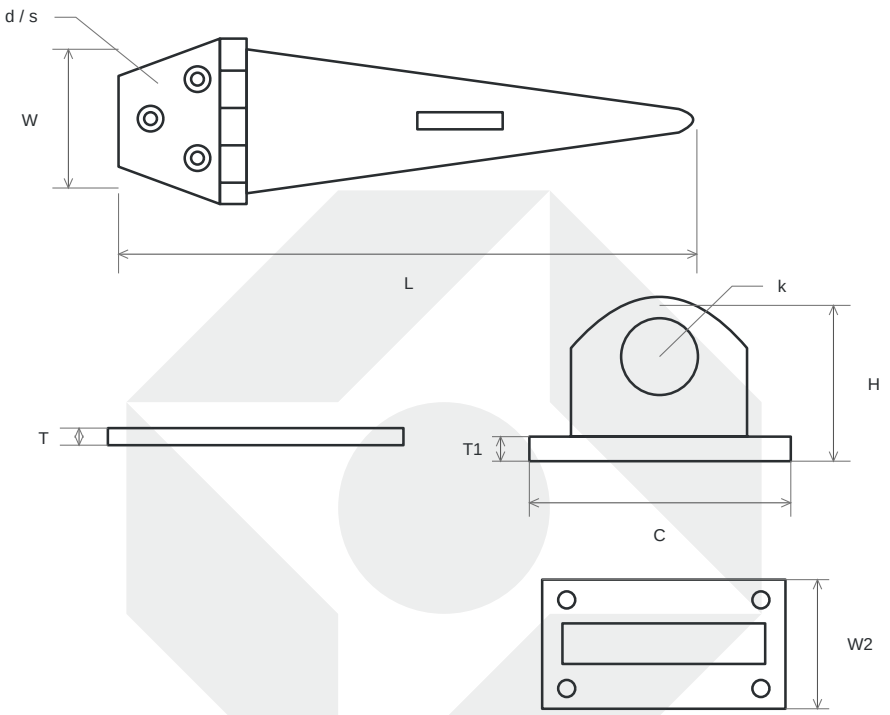

Quote in mm. Schemi illustrativi non in scala. Le dimensioni possono variare tra lotti: verificare il prodotto ricevuto prima di praticare i fori. Il trattino indica una quota non specificata nella fonte, da confermare. L: lunghezza totale; W: larghezza della piastra; H: altezza dell'occhiello montato; d/s: foro e svasatura della piastra; T: spessore della piastra; T1: spessore della base del riscontro; C/W2: lunghezza/larghezza della base del riscontro; k: foro del lucchetto. L1: lunghezza della base incernierata; L2: tratto rettilineo indicato della piastra; L3: distanza dai centri dei fori al riferimento della cerniera; L4: interasse trasversale dei fori della base; L5/W1: lunghezza/larghezza dell'asola; L6: interasse longitudinale dei fori del riscontro. Tipo B: configurazione da 125 mm, chiamata tipo A nel vecchio catalogo. Fori del riscontro 4,5 mm. Tolleranze: L/C/H/W/W2 ±5%; d/s/k +5%/−2%; T/T1 +0/−0,13 mm.